



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР

**ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ  
КОНСТРУКЦИЯ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 4030-63**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ  
ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ**

**Москва**


**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР**

<b>ГВОЗДИ КРОВЕЛЬНЫЕ</b> Конструкция и размеры Roofing nails. Construction and dimensions	<b>ГОСТ</b> <b>4030-63</b>
--	-------------------------------

Дата введения **01.07.64**

**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

1. Конструкция и размеры толевых гвоздей должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице.

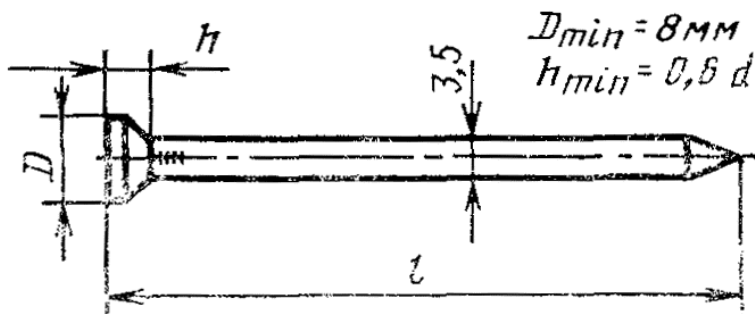

Условное обозначение гвоздя с диаметром стержня 3,5 мм и длиной 40 мм:

*Гвоздь 3,5×40 ГОСТ 4030-63*

(Измененная редакция, Изм. № 1).

2. Технические требования на гвозди - по ГОСТ 283-75.

3. Теоретическая масса 1000 шт. кровельных гвоздей размером 3,5×40 равна 2,67 кг.

(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).

**ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ**

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством черной металлургии СССР.**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**К. Г. Залялютдинов; Б. М. Ригмант; В. Г. Вильде; Р. В. Жирова.**

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Государственным комитетом стандартов, мер и измерительных приборов СССР от 06.08.63 № 569.**

**3. ВЗАМЕН ГОСТ 4030-48.**

**4. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, на которой дана ссылка	Номер пункта
ГОСТ 283-75	<u>2</u>

5. Срок действия продлен до 01.01.96 Постановлением Госстандарта от 15.05.83 № 1359.
6. Переиздание (май 1990 г.) с Изменениями № 1, 2, утвержденными в ноябре 1980 г., декабре 1987 г. (ИУС 2-81, 4-88).